

**IFA**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test

Datum/Date: 04.04.2024 / Cey/th

PRÜFBERICHT TEST REPORT

Nr./No.: 2024 21122/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
for slip resistance test of floorings

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Auftraggeber/
Customer | com2C GmbH & Co. KG
Gänsekamp 37
32457 Porta Westfalica | |
| 2 Prüfmuster/
Test specimen | Selbstklebende Folie aus Polypropylen/
<i>Self-adhesive film made of polypropylene</i>

Typ/ Type: Floor Graphics 100 PP LUV M W air rem.
adh FR, weiß, bedruckt mit UV | |
| 2.1 Hersteller/
<i>Manufacturer</i> | com2C GmbH & Co. KG
Gänsekamp 37
32457 Porta Westfalica | |
| 2.2 Bauart, Bezeichnung/
<i>Type, designation</i> | Selbstklebende Folie aus Polypropylen bedruckt mit UV
gemäß Abbildungen und beiliegendem Datenblatt/
<i>Self-adhesive film made of polypropylene printed with
UV according to pictures and enclosed data sheet</i> | |
| 2.3 Bestimmungsgemäße
Verwendung/
<i>Intended use</i> | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr /
<i>Use in working areas with slipping hazards</i> | |
| 2.4 Datum der Herstellung/
<i>Date of fabrication</i> | -.- | |
| 2.5 Weitere Angaben/
<i>Further details</i> | Größe /
Size: | Prüfmuster 50 x 100 cm
<i>Test sample 50 x 100 cm</i> |
| | Farbe /
Colour: | blau/
<i>blue</i> |
| | Oberfläche/
Surface: | feinrau strukturiert, matt,
<i>fine rough structured, matt</i> |

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumsterprüfung/
Type examination
- 3.2 Zeitraum der Prüfung/
Period of test 02.04.2024
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test principles DIN EN 16165:2023-02 Anhang B; Bestimmung der
Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung durch
beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
*DIN EN 16165:2023-02 annex B; Determination of slip
resistance of pedestrian surfaces - Shod ramp test*
- ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022
*ASR A1.5/1,2; Technical rules for workplaces –
floorings; Edition: March 2022*
- DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums /
*DIN 51130:2023-03 - Testing of floor coverings -
Determination of the displacement space*

4 Prüfergebnis/ Test result

- 4.1 Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: / **9,0°**
Total mean of inclination angle:
- 4.2 Gesamtmittelwert des Verdrängungsraumes: / **nicht geprüft/
not tested**
Total mean of displacement volume:

5 Beurteilung, Eignung/ Assessment, suitability

- 5.1 Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: / **R 9**
Evaluation group of slip resistance:
- 5.2 Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: / **-,**
Evaluation group of displacement volume

**6 Hinweis /
Remark**

Das Datenblatt ist Bestandteil des Prüfberichtes
The data sheet is part of this test report

**7 Gültigkeit des Prüfberichtes/
Validity of test report**

Die ermittelten Ergebnisse gelten nur für die geprüften Objekte. /
The test results apply to the tested object only.

**8 Allgemeine Hinweise/
General remarks**



Dieser Prüfbericht besteht aus 5 Seiten.
The present test report consists of pages.


Dieser Prüfbericht darf nur vollständig veröffentlicht werden./
This test report may only be published in its entirety.

**Dieser Prüfbericht berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder der CE-Kennzeichnung.
*The present test report does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label
or CE-marking.***

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im
DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.
*In all other respects, the Testing and Certification Regulation of the Test and Certification
Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of
the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.*

9 Abbildung/ Picture

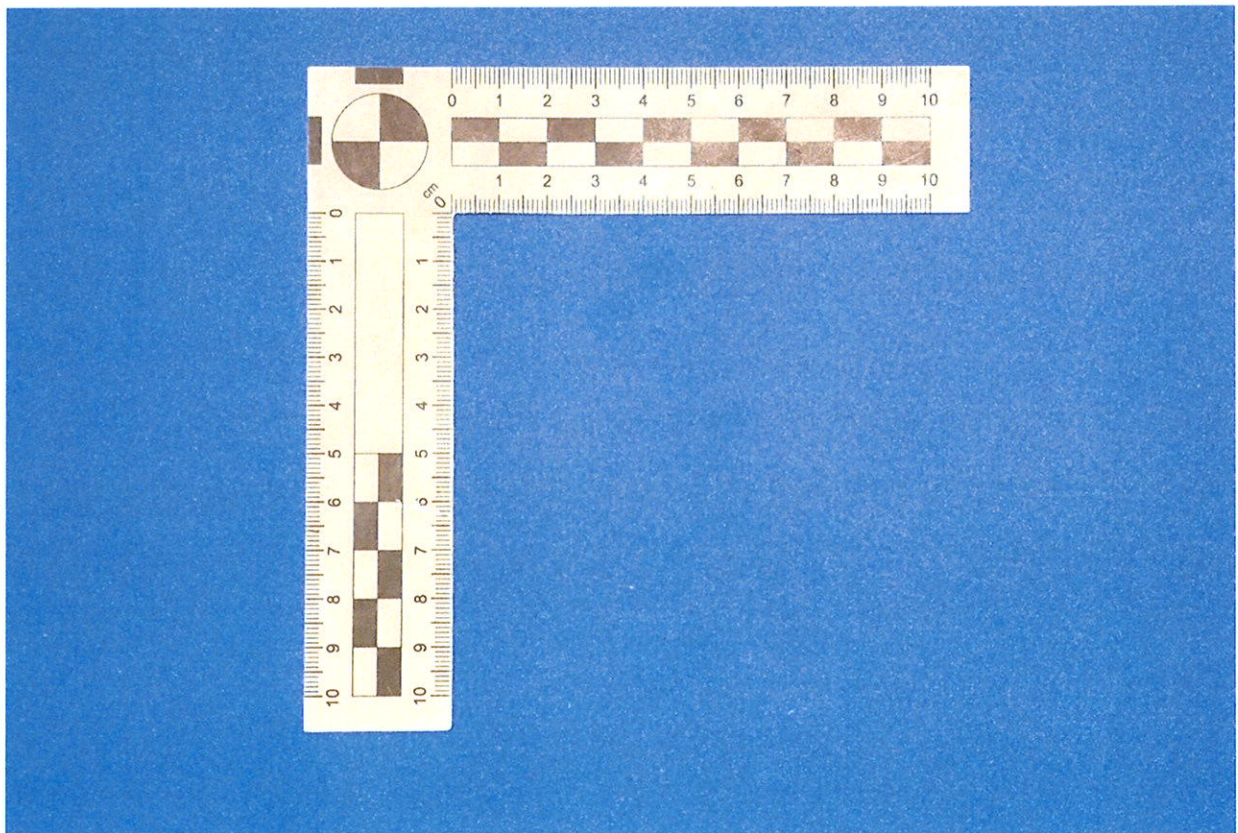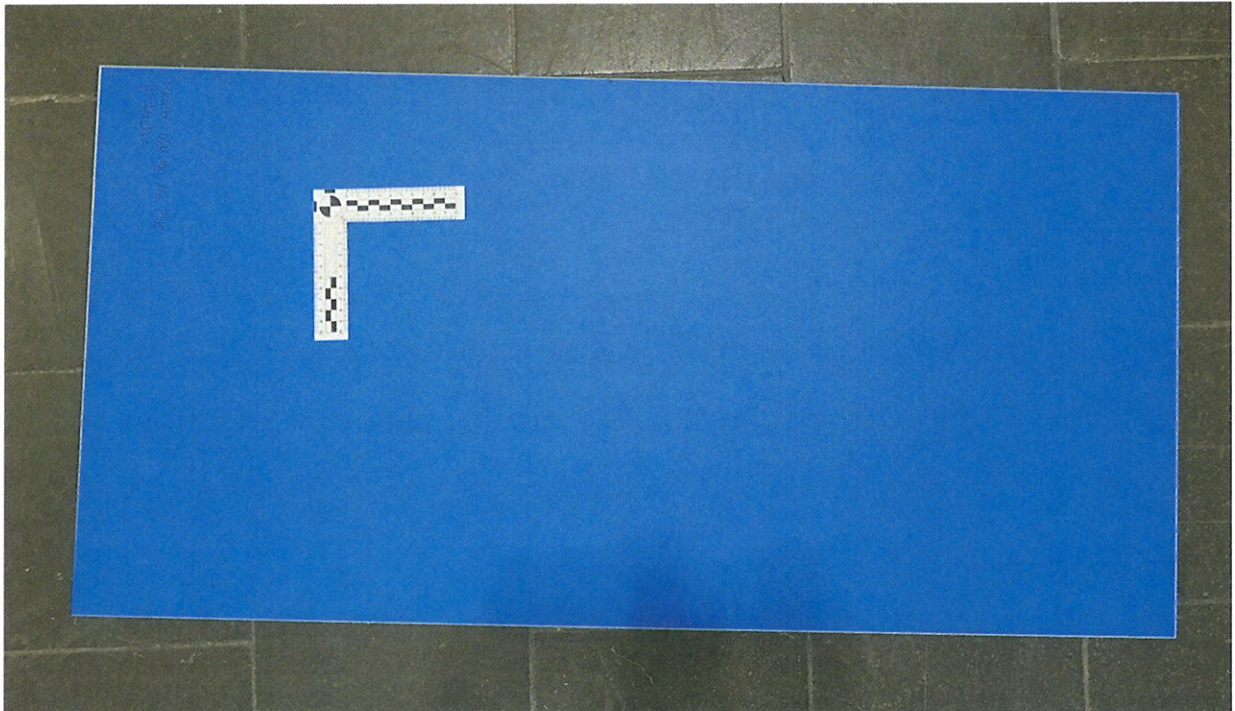

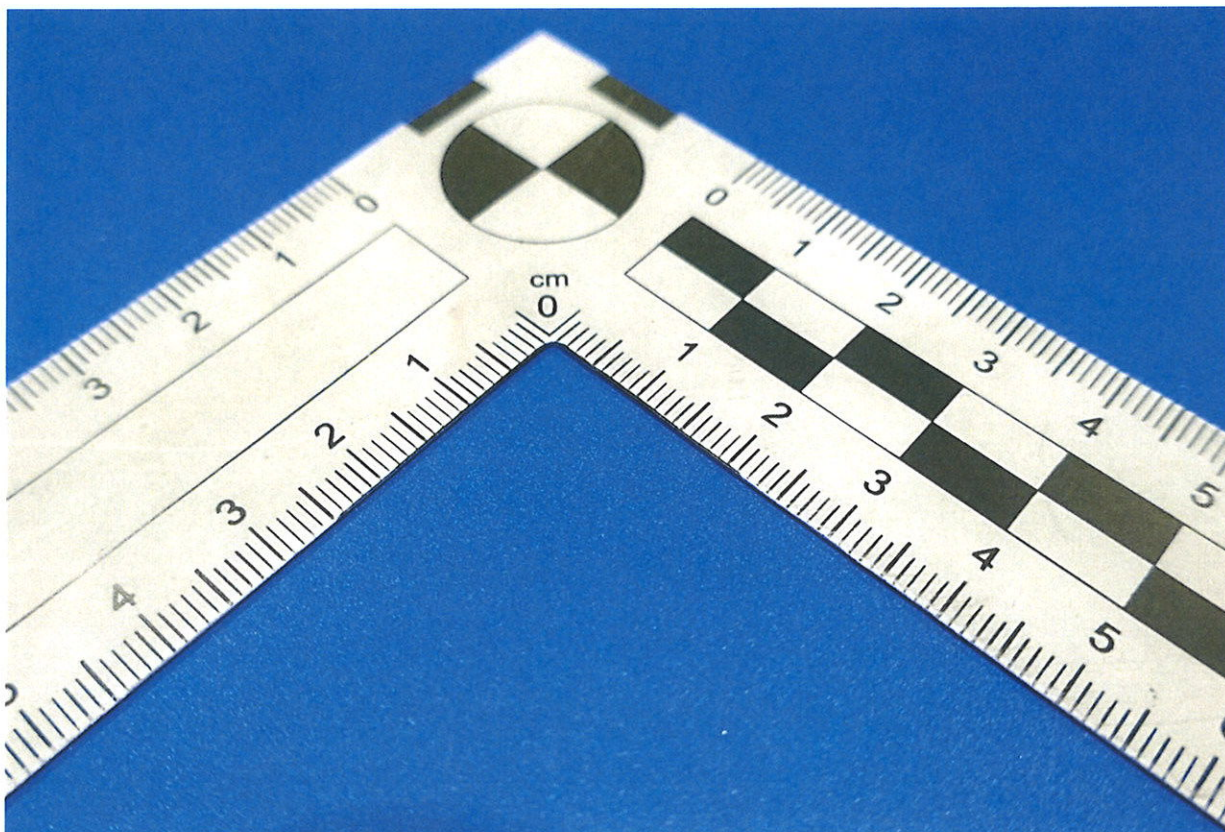

Für die Prüfung
For the testing:



Orhan Ceylan

Leiter(in) des Prüflabors
Head of test laboratory

M:\fal\5\intern\thoma.grit\Abteilung 5\Bereich 5.4\Bodenbeläge\Prüfbericht\Prüfbericht ab 03-2023\com2c 202421122.docx